


- Fácil instalación.
- Permiten la inclusión en su interior de todos los elementos activos que indica el **RD 346/2011**.
- Registros de Terminación de Red (RTR) para montaje empotrable
- Fabricados en chapa de acero de 1mm
- Acabado en RAL 9003
- Panel montaje aglomerado hidrófugo 10mm
- Pretoquelados para entrada y salida de tubos
- Puerta sin bisagras
- Cierre con cerradura sin llave
- Ventilaciones para evacuación de calor de elementos activos (25 W)
- Envolverte, marco y puerta desmontables
- Para instalación en interior
- IP33, IK07
- Medidas 600 x 500 x 80 cm.



Los Registros terminación de Red (RTR) empotrable se instalan en cada vivienda ó local de la ICT. En su interior se alojan los elementos que componen el PAU. Con el nuevo RD 346/2011 se amplían las dimensiones de este registro, en cuyo interior se alojan los elementos activos de fibra óptica, multiplexor, modem, roseta, etc...

Plano

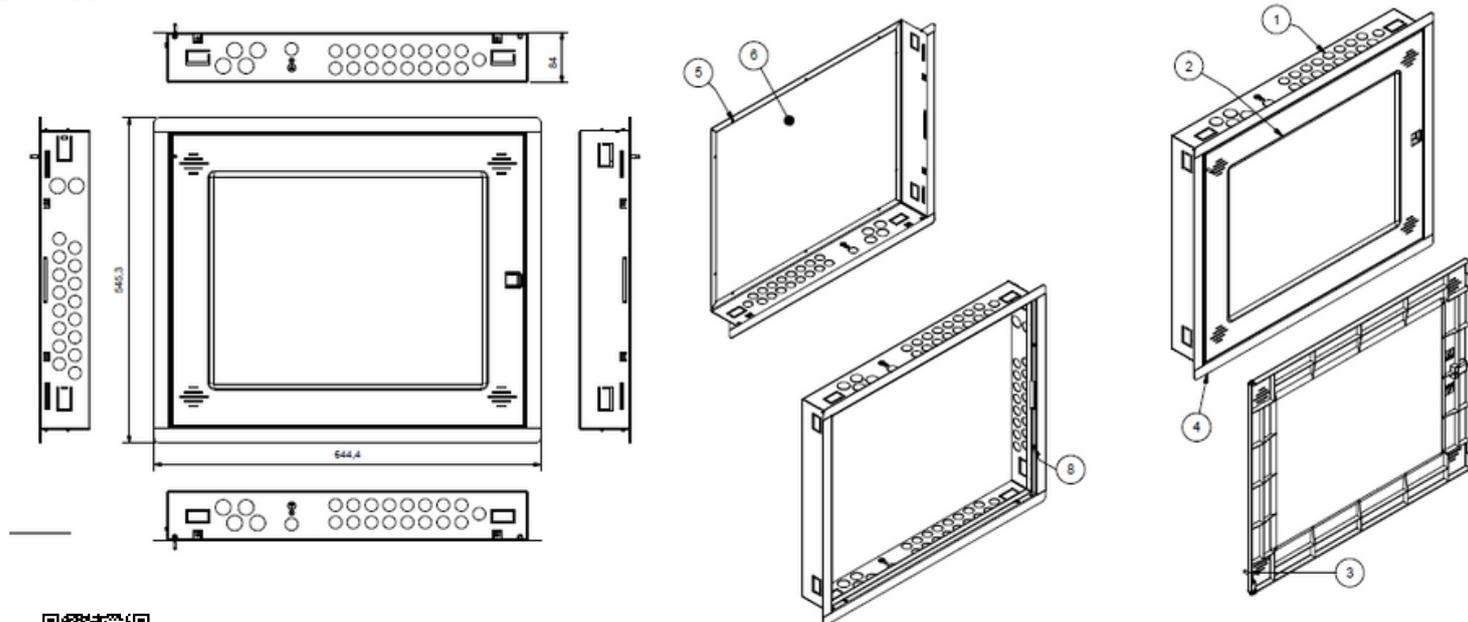

Directiva 2006/95/CE, UNE-EN 60670-1, UNE-EN 62208